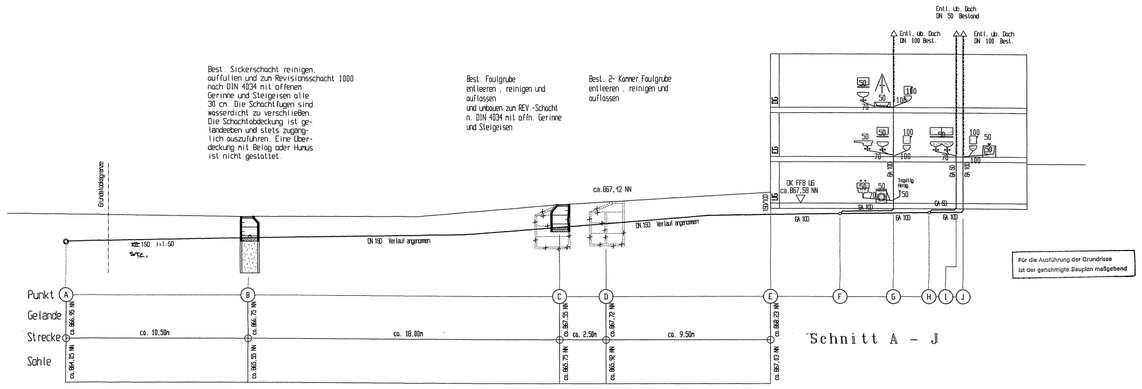
Best. Sickerschacht reinigen, auffüllen und zum Revisionsschacht 1000 nach DIN 4034 mit offenen Gerinne und Steigeisen alle 30 cm. Die Schachtfugen sind wasserdicht zu verschließen. Die Schachtabdeckung ist gelandeeben und stets zugänglich auszuführen. Eine Überdeckung mit Belag oder Humus ist nicht gestattet.
Best. Faulgrube entleeren . reinigen und auflassen und umbauen zum REV.-Schacht n. DIN 4034 mit offn. Gerinne und Steigeisen
Best. 2- Kammer Faulgrube entleeren . reinigen und auflassen
Entl. üb. Dach DN 50 Bestand
Entl. üb. Dach DN 100 Best.
Entl. üb. Dach DN 100 Best.
Grundstücksgrenze
ca.867,12 NN
OK FFB UG ca.867,58 NN
Waschtisch weiß 750
DN 150 i=1:50
DN 150 Verlauf angenommen
DN 100 Verlauf angenommen
Für die Ausführung der Grundrisse ist der genehmigte Bauplan maßgebend
Punkt
Gelände
Strecke
Sohle
ca. 10.50m
ca. 18.80m
ca. 2.50m
ca. 9.50m
Schnitt A - J

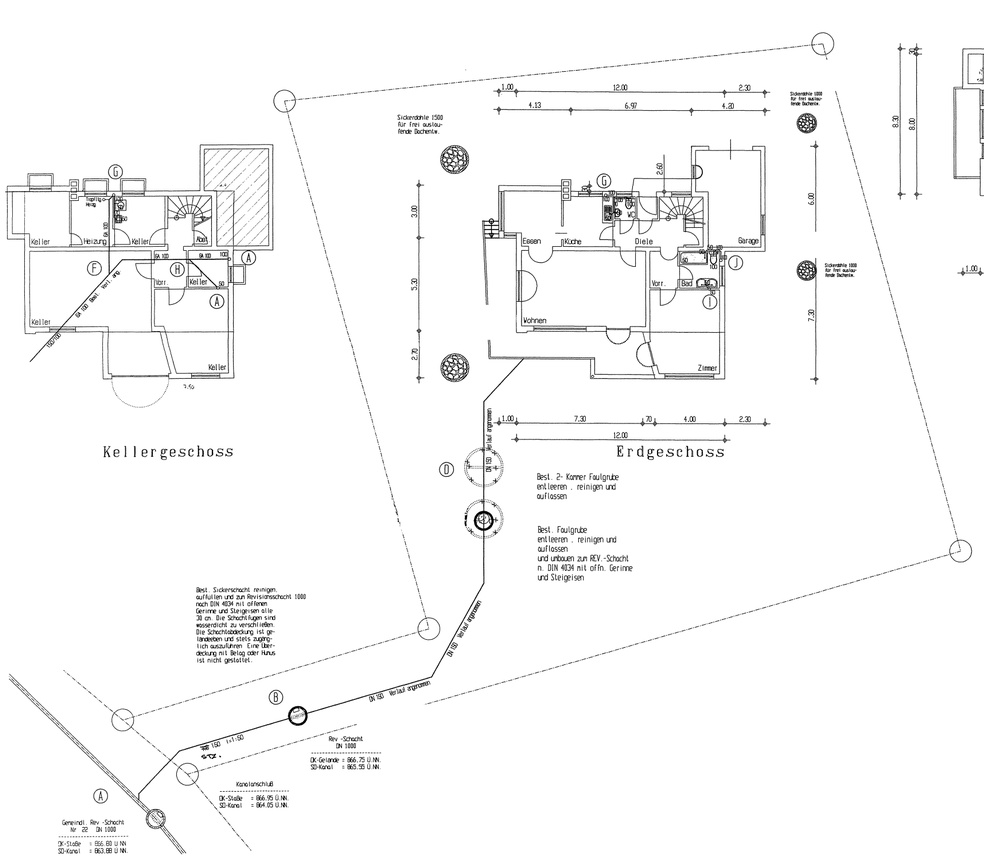
Sickerrohre 1500 für frei auslaufende Bachenle.
Sickerrohre 1000 für frei auslaufende Bachenle.
Kellergeschoss
Erdgeschoss
Keller
Heizung
Waschküche
Vorr.
Bad
Essen
Küche
Diele
Garage
Wohnen
Zimmer
Best. Sickerschacht reinigen, auffüllen und zum Revisionsschacht 1000 nach DIN 4034 mit offenen Gerinne und Steigeisen alle 30 cm. Die Schachtfugen sind wasserdicht zu verschließen. Die Schachtabdeckung ist gelandeeben und stets zugänglich auszuführen. Eine Überdeckung mit Belag oder Humus ist nicht gestattet.
Best. 2- Kammer Faulgrube entleeren . reinigen und auflassen
Best. Faulgrube entleeren . reinigen und auflassen und umbauen zum REV.-Schacht n. DIN 4034 mit offn. Gerinne und Steigeisen
DN 150 Verlauf angenommen
DN 150 i=1:50
Rev.-Schacht DN 1000
OK-Gelände = 866.75 ü.NN.
SO-Kanal = 865.55 ü.NN.
Kanalanschluß
OK-Straße = 866.95 ü.NN.
SO-Kanal = 864.65 ü.NN.
Gemeindl. Rev.-Schacht Nr. 22 DN 1000
OK-Straße = 866.88 ü.NN.
SO-Kanal = 863.88 ü.NN.

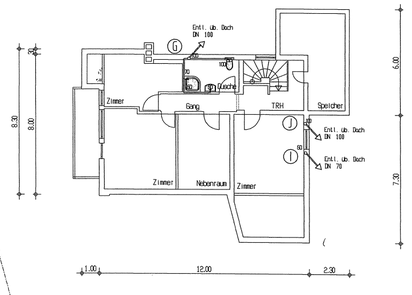
Entl. üb. Dach DN 100
Zimmer
Gang
Küche
TRH
Speicher
Entl. üb. Dach DN 100
Entl. üb. Dach DN 70
Zimmer
Nebenraum
Zimmer
Dachgeschoss